

- DK** Montagevejledning Danfoss VHX-MONO ventil sæt til vægforbindelse
- GB** Mounting guide Danfoss VHX-MONO valve set for wall connection
- D** Montageanleitung Danfoss VHX-MONO 50 mm Ventilgarnitur Eck für Wandanschluss
- F** Instructions de montage Danfoss VHX-MONO 50 mm garniture de vanne équerre pour raccordement mural
- NL** Montage-instructie Danfoss VHX-MONO design onderblok voor wandansluiting
- LT** Danfoss VHX-MONO ventilių komplekto jungimui prie sienos montavimo instrukcija
- CZ** Montážní návod Sada ventilu Danfoss VHX-MONO určená k připojení ze stěny

1

DK Valgfri tilslutning, V eller H. Vigtigt: Returflow nærmest termostaten.

GB Free connection (left or right) - return always on thermostat side.

D Führelement wahlweise rechts oder links montierbar. Wichtig: Rücklaufanschluss immer auf der Fühlerseite!

F Montage libre de l'élément thermostatique (gauche ou droit). Retour toujours du côté de l'élément thermostatique.

NL Vrije keuze van plaatsing thermostatisch element (links of rechts) - retour altijd aan thermostaatzijde!

LT Laisvai pasirenkamas prijungimas (iš kairės arba iš dešinės) - gražinimas visuomet iš termostato pusės.

CZ Libovolný způsob připojení (zprava nebo zleva) - zátečka vždy na straně termostatu.

2

DK Monter ventilen løst på radiatoren og mål afstand A fra ventil til væg.

GB Place radiator on floor, with mounted brackets, - fit valve (loose) and measure distance A from valve to floor.

D Montieren Sie das Ventil am Heizkörper und messen Sie den Wandabstand A.

F Déposez le radiateur sur une surface plane (sol). Placez la vanne (ne pas fixer) et mesurez la distance A entre la vanne et le sol.

NL Leg de radiator op een vlak oppervlak (vloer). Plaats het kraanhuis (los) en meet de afstand A van kraanhuis tot vloer.

LT Padėkite radiatorių ant žemės, su pritvirtintais laikikliais, - pritvirtinkite ventili (iki galo neprisukite) ir pamatuokite atstumą A nuo ventilio iki grindų.

CZ Radiátor s namontovanými nožkami položte na podlahu. Přiložte ventil a změřte vzdálenost A od ventilu k podlaze.

3

DK Montér vægttilslutningsrørene og afkort til afstand A+B.

GB Fit cu-tube in wall and cut. Length = A+B.

D Montieren Sie die Wandanschlussverbindungen und kürzen Sie auf das benötigte Maß A+B.

F Placez les tubes de liaison dans le mur et coupez à partir de distance A+B.

NL Plaats de verbindingsbuizen in de muur en snij afstand A+B.

LT Pritvirtinkite prie sienos varinį vamzdį ir nupjaukite. Ilgis = A+B.

CZ Připevňte trubku do stěny a zařizněte ji na rozměr = A+B.

4

		Size	Danfoss code	B
DK Klemningsfittings for	stål- og kobberør	8	013G4108	18 mm
	steel and copper tubes	10	013G4110	18 mm
GB Comp. fittings for	Stahl- und Kupferrohre	12	013G4112	18 mm
	tubes en cuivre et en acier doux	14	013G4114	18 mm
D Klemmverbinder für	staa en koper buis	15	013G4115	20 mm
	plieniniamis ir variniams vamzdžiams	16	013G4116	20 mm
F Raccords à bicones pour	ocelové a měděné trubky	12 x 1.1	013G4143	16 mm
		12 x 2	013G4142	16 mm
		14 x 2	013G4144	16 mm
NL Knelfittingen voor	VPE PEX	15 x 2.5	013G4147	16 mm
		16 x 2	013G4146	16 mm
LT Tvirtinimo detalės		12 x 2	013G4172	16 mm
		14 x 2	013G4174	16 mm
CZ Svěrné spojky pro	Alupex	16 x 2	013G4176	16 mm

5

DK Anbring radiatoren så ventilen styres på tilslutningsrørene.

GB Use hexagon pads in valve inlets to align radiator on pipes.

D Setzen Sie den Heizkörper mit dem Ventil auf die Anschlussrohre.

F Montez la vanne sur les tubes de liaison et fixez-là.

NL Breng het kraanhuis aan op de verbindingsbuizen en maak vast.

LT Norint priderinti radiatorius prie vamzdžių, ventilių įėjimui naudokite šešiakampius tarpiklius.

CZ Pomocí šestihranných podložek ve vstupních otvorech ventilu použijte k vyrovnání radiátoru k potrubí.

6

DK Markér position for radiatorbeslag.

GB Mark position of brackets and mount radiator.

D Zeichnen Sie die Wandhalterungen an und montieren Sie den Heizkörper.

F Indiquez la place des supports du radiateur et montez le radiateur selon les instructions du fabricant.

NL Markeer de plaats van de radiatorsteunen en monteer de radiator zoals voorgeschreven door de fabrikant.

LT Pažymėkite laikiklių padėtį ir montuokite radiatorių.

CZ Vyznačte si správnou polohu a radiátor přimontujte ke stěně.

7



- (DK) Anbring klemforskrningerne og spænd tæt.
- (GB) Place fitting on pipes and tighten into valve.
- (D) Befestigen Sie die Druckschrauben der Anschlussrohre.
- (F) Fixez les connections.
- (NL) Schroef de klemverbindingen vast.
- (LT) Uždėkite tvirtinimo detales ant vamzdžio ir pritvirtinkite prie ventilio.
- (CZ) K trubce přiložte armaturu a připevněte ji k ventilu.





8



- (DK) Fastspænd ventilen mod radiatoren.
- (GB) Tighten valve to radiator.
- (D) Ziehen Sie das Ventil am Heizkörper fest.
- (F) Fixez la vanne sur le radiateur.
- (NL) Maak het kraanhuis vast op de radiator.
- (LT) Pritvirtinkite ventilių prie radiatoriaus.
- (CZ) Ventil připevněte k radiátoru.

9

- (DK) Forindstil ventilen og monter termostaten.
A = Referencemærke B = Fabriksindstilling C = Indstillingsområde
- (GB) Preset k_v on valve and connect thermostat, if not already done.
A = Reference mark B = Factory setting C = Presetting range
- (D) Zum abschluss der Installation werden die Ventile voreingestellt und die Fühlerelemente montiert.
A = Einstellmarke B = Werkseinstellung C = Voreinstellbereich
- (F) Réglez la valeur k_v et placez l'élément thermostatique sur la vanne, si ce n'est pas encore fait.
A = Repère B = Réglage usine C = Plage de pré-réglage
- (NL) Stel de k_v -voorstelling in en plaats de radiatorthermostaat op het kraanhuis indien dit nog niet het geval is.
A = Merkpunt B = Fabrieksinstelling C = Instelbereik
- (LT) Nustatykite k_v ventilyje, ir prijunkite termostata, jeigu neprijungtas.
A = Nustatymo žymė B = Gamintojo nustatymas C = Išankstinio nustatymo ribos
- (CZ) Jestliže tomu již tak není, tak nastavte hodnotu k_v a připojte termostat.
A = Referenční značka B = Rozsah nastavitelnosti C = Nastavení

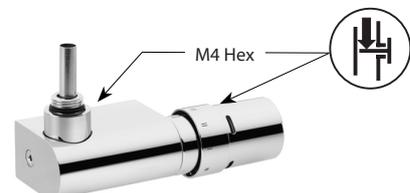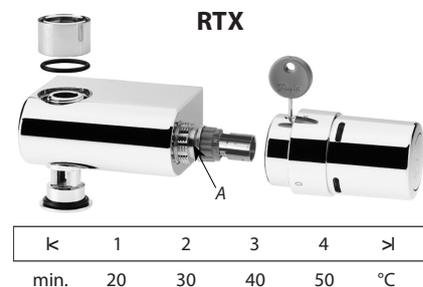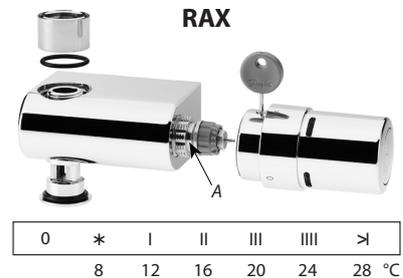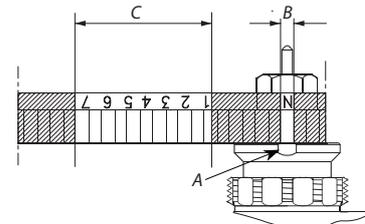

(DK) Forindstilling								
(GB) Presetting								
(D) Voreinstellung								
(F) Préréglage	1	2	3	4	5	6	7	N
(NL) Instelpositie								
(LT) Išankstinis nustatymas								
(CZ) Nastavení								
(DK) k_v -værdi (m ³ /h)								
(GB) k_v -value (m ³ /h)								
(D) k_v -Werte (m ³ /h)								
(F) Valeurs k_v (m ³ /h)	0.12	0.15	0.20	0.25	0.30	0.34	0.38	0.40
(NL) k_v -waarden (m ³ /h)								
(LT) k_v -vertė (m ³ /h)								
(CZ) hodnota k_v (m ³ /h)								